Схема теплоснабжения городского поселения "Чернышевское" Чернышевского района Забайкальского края

Схема теплоснабжения пгт. Чернышевск, Центральная котельная

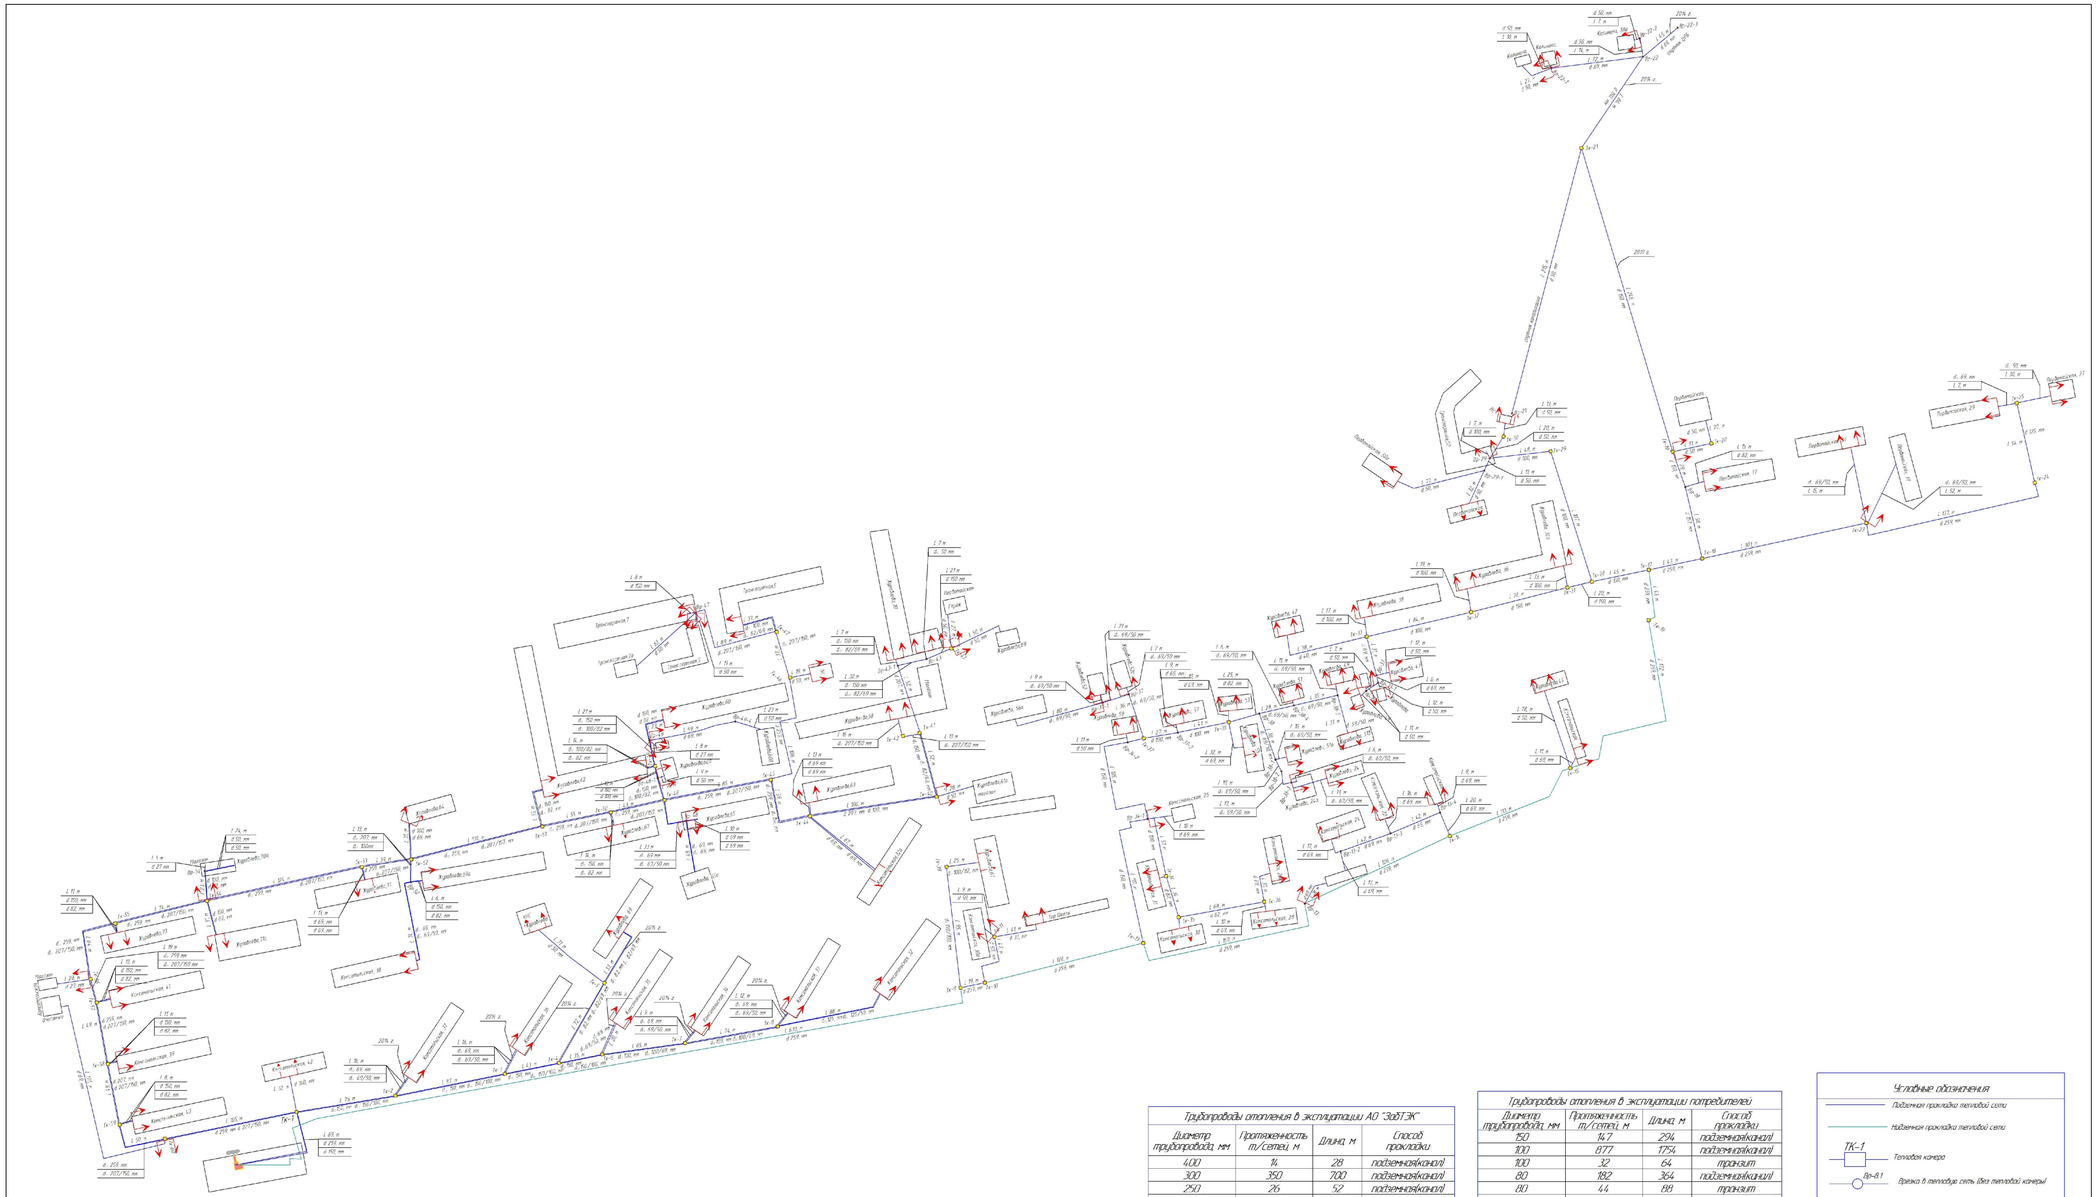

Трубопроводы отопления в эксплуатации АО "ЗабТЭК"			
Диаметр трубопровода, мм	Протяженность п/сетей, м	Длина, м	Способ прокладки
400	14	28	подземная(канал)
300	350	700	подземная(канал)
250	26	52	подземная(канал)
200	322	644	подземная(канал)
150	463	926	подземная(канал)
100	275	550	подземная(канал)
80	183	366	подземная(канал)
76	18	36	подземная(канал)
50	147	294	подземная(канал)
Итого	1798	3596	–

Трубопроводы отопления в эксплуатации потребителей			
Диаметр трубопровода, мм	Протяженность п/сетей, м	Длина, м	Способ прокладки
150	147	294	подземная(канал)
100	877	1754	подземная(канал)
100	32	64	транзит
80	182	364	подземная(канал)
80	44	88	транзит
70	154	308	подземная(канал)
70	11	22	транзит
50	908	1816	подземная(канал)
50	25	50	транзит
40	65	130	подземная(канал)
32	45	90	подземная(канал)
Итого	2490	4980	–

Условные обозначения

- Подземная прокладка тепловой сети
- Надземная прокладка тепловой сети
- ТК-1 — Тепловая камера
- Вх-81 — Врезка в тепловую сеть (без тепловой камеры)
- Ø159 — Диаметр трубопровода, мм
- 27 — Протяженность трубопровода, м
- 2021 г — Год прокладки участка т/с
- Граница изолента

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ уч	Подпись	Дата
Разработал		Крылов И.В.			

Схема теплоснабжения городского поселения "Чернышевское" Чернышевского района Забайкальского края

Стадия	Лист	Листов
	1	2

Схема существующего и планируемого теплоснабжения пгт. Чернышевск фрагмент территории, условные обозначения

г. Вологда